



Hausanschluss

Interne Verbindungsleitungen mit mehreren WVZ-Wasserzählern


Als Hausanschluss wird das Leitungsstück ab der Versorgungsleitung bis und mit Wasserzähler bezeichnet.

Als Verbindungsleitungen werden die Leitungstücke zwischen den WVZ-Wasserzählern bezeichnet.

Die internen Hausanschluss- und Verbindungsleitungen müssen auf ihrer ganzen Länge offen und sichtbar geführt werden.

Über die Ausführung und Bemessung der Anschluss.- Verbindungsleitungen und die Anordnung der Wasserzähler inkl. Wasserzählervorrichtungen entscheidet die Wasserversorgung.

Massgebend für die Ausführung ist die Verordnung über die Abgabe von Wasser durch die Wasserversorgung Zürich (Wasserabgabeverordnung).

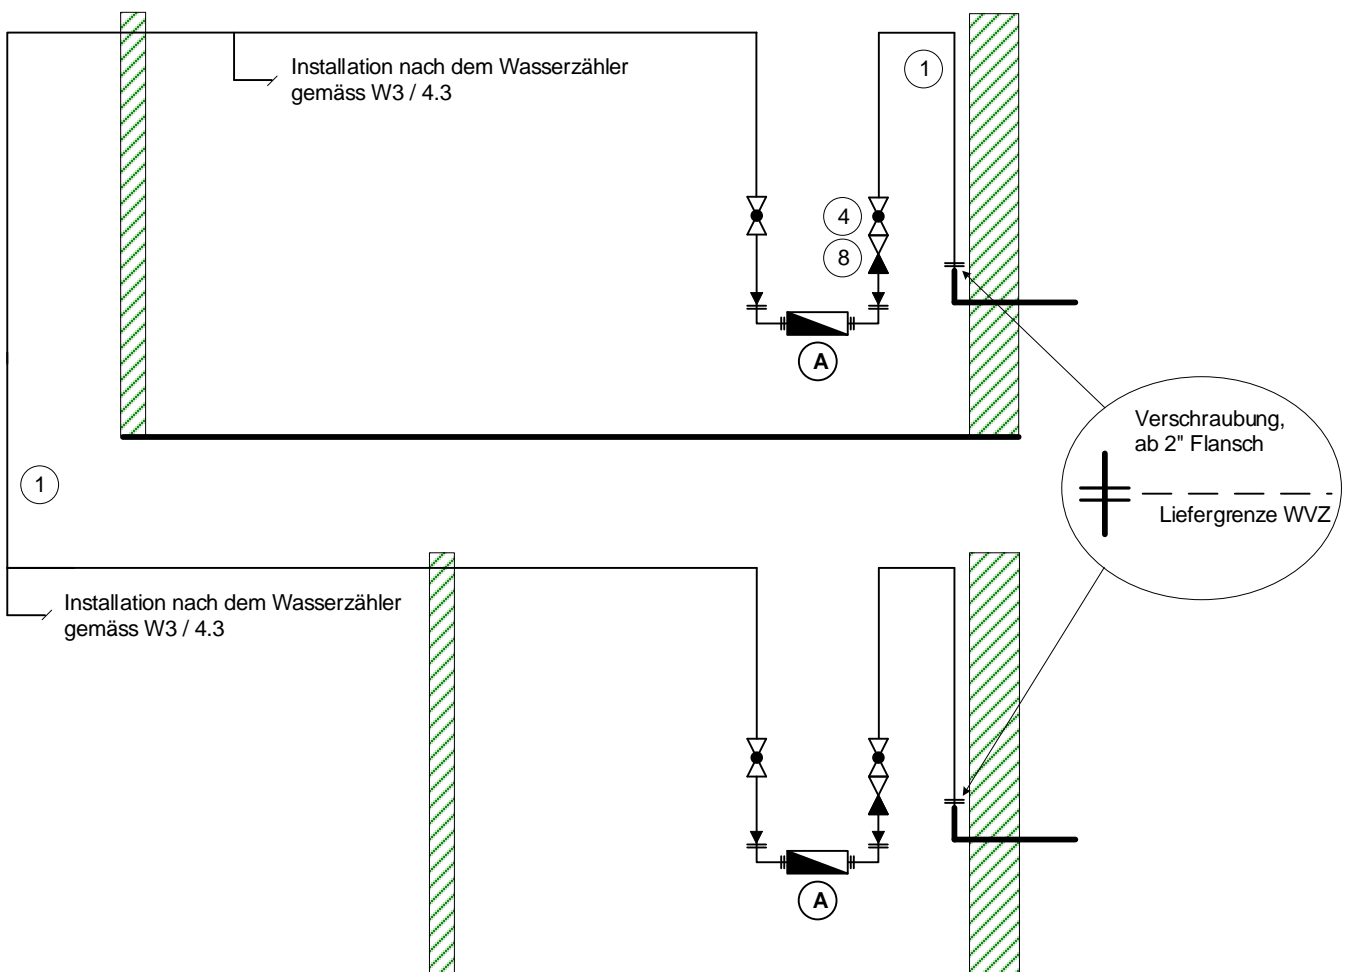

Legende

- A. Wasserzählervorrichtung ohne Umgehung,**
bei internen Verbindungsleitungen mit mehreren WVZ-Wasserzählern wird keine Umgehung vorgesehen
alle Armaturen müssen beim Wasserzähler angeordnet sein
1. Werkstoffe Hauszuleitung und interne Verbindungsleitungen: Rostbeständige oder verzinkte Stahlrohre
 4. Geradsitzventil oder Schieber mit Weichdichtung
 8. Rückflussverhinderer mit Flanschen, RN 15032 / 15132